


RELATÓRIO

CTSANEAMENTO/AGRESE

Nº 01/2025

ASSUNTO: Avaliação do cumprimento das metas de universalização para o estado de Sergipe (Ref: 2023).

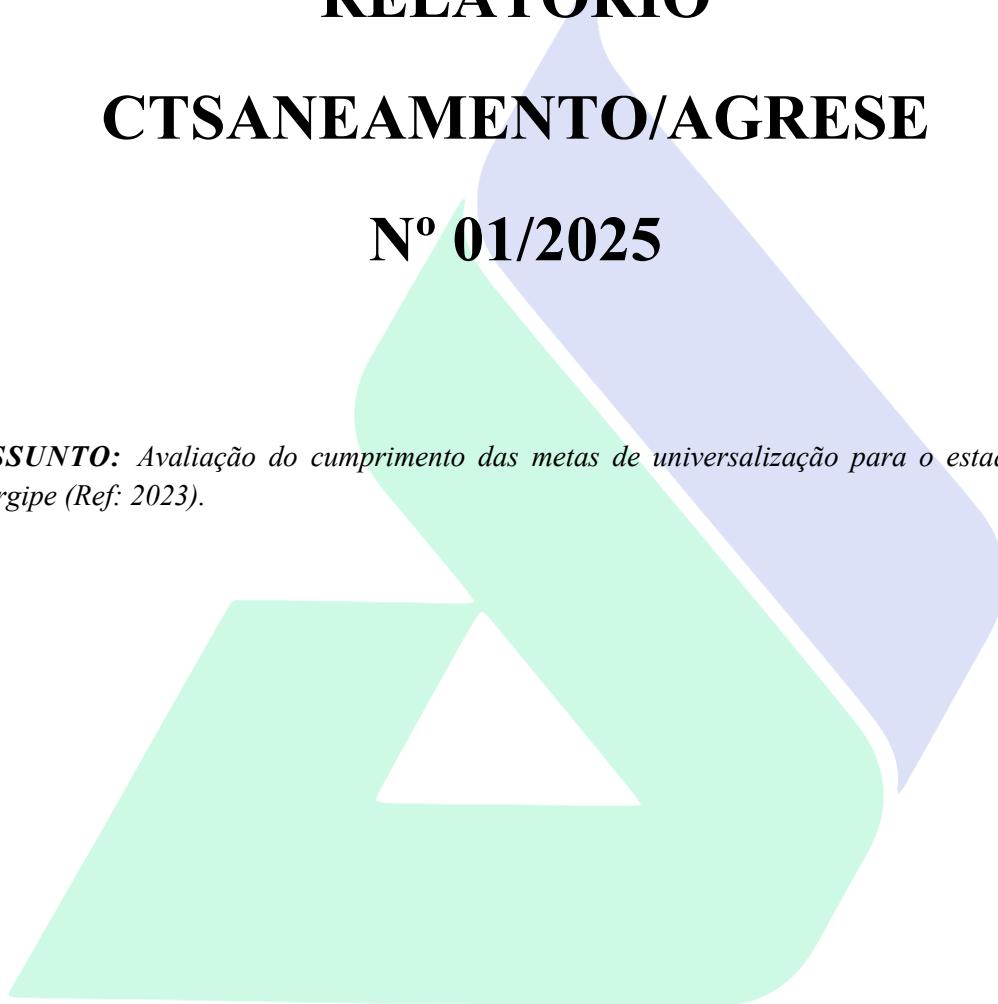


Aracaju/SE
Agosto de 2025

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	5
2. COMPETÊNCIA LEGAL	5
3. METODOLOGIA	6
4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	8
5. RESULTADOS DO ESTUDO	9
5.1. EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE COBERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	9
5.1.1. AMPARO DE SÃO FRANCISCO.....	10
5.1.2. AQUIDABÃ.....	10
5.1.3. ARACAJU.....	11
5.1.4. ARAUÁ	11
5.1.5. AREIA BRANCA	12
5.1.6. BARRA DOS COQUEIROS.....	13
5.1.7. BOQUIM	13
5.1.8. BREJO GRANDE	14
5.1.9. CAMPO DO BRITO	15
5.1.10. CANHOBA	15
5.1.11. CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	16
5.1.12. CARIRA	17
5.1.13. CEDRO DE SÃO JOÃO	18
5.1.14. CRISTINÁPOLIS.....	19
5.1.15. CUMBE	19
5.1.16. DIVINA PASTORA	20
5.1.17. FEIRA NOVA.....	21
5.1.18. FREI PAULO.....	22
5.1.19. GARARU	22
5.1.20. GENERAL MAYNARD	23
5.1.21. GRACCHO CARDOSO	24
5.1.22. ILHA DAS FLORES	25
5.1.23. INDIAROBA.....	25
5.1.24. ITABAIANA	26
5.1.25. ITABAIANINHA	27
5.1.26. ITABI.....	27
5.1.27. ITAPORANGA D'AJUDA	28

5.1.28.	JAPARATUBA	29
5.1.29.	JAPOATÃ	29
5.1.30.	LAGARTO	30
5.1.31.	LARANJEIRAS	31
5.1.32.	MACAMBIRA	32
5.1.33.	MALHADA DOS BOIS	32
5.1.34.	MALHADOR	33
5.1.35.	MARUIM	33
5.1.36.	MOITA BONITA	34
5.1.37.	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	35
5.1.38.	MURIBECA	35
5.1.39.	NEÓPOLIS	36
5.1.40.	NOSSA SENHORA APARECIDA	37
5.1.41.	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	37
5.1.42.	NOSSA SENHORA DAS DORES	38
5.1.43.	NOSSA SENHORA DE LOURDES	39
5.1.44.	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	40
5.1.45.	PACATUBA	40
5.1.46.	PEDRA MOLE	41
5.1.47.	PEDRINHAS	41
5.1.48.	PINHÃO	42
5.1.49.	PIRAMBU	42
5.1.50.	POÇO REDONDO	43
5.1.51.	POÇO VERDE	44
5.1.52.	PORTO DA FOLHA	44
5.1.53.	PROPRIÁ	45
5.1.54.	RIACHÃO DO DANTAS	46
5.1.55.	RIACHUELO	46
5.1.56.	RIBEIRÓPOLIS	47
5.1.57.	ROSÁRIO DO CATETE	47
5.1.58.	SALGADO	48
5.1.59.	SANTA LUZIA DO ITANHI	49
5.1.60.	SANTANA DO SÃO FRANCISCO	50
5.1.61.	SANTA ROSA DE LIMA	51
5.1.62.	SANTO AMARO DAS BROTAIS	51
5.1.63.	SÃO CRISTOVÃO	52

5.1.64.	SÃO DOMINGOS.....	52
5.1.65.	SÃO FRANCISCO.....	53
5.1.66.	SÃO MIGUEL DO ALEIXO	54
5.1.67.	SIMÃO DIAS	54
5.1.68.	SIRIRI.....	55
5.1.69.	TELHA	56
5.1.70.	TOBIAS BARRETO	56
5.1.71.	TOMAR DO GERU	57
5.1.72.	UMBAÚBA.....	58
6.	ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	58
7.	CONCLUSÃO	59

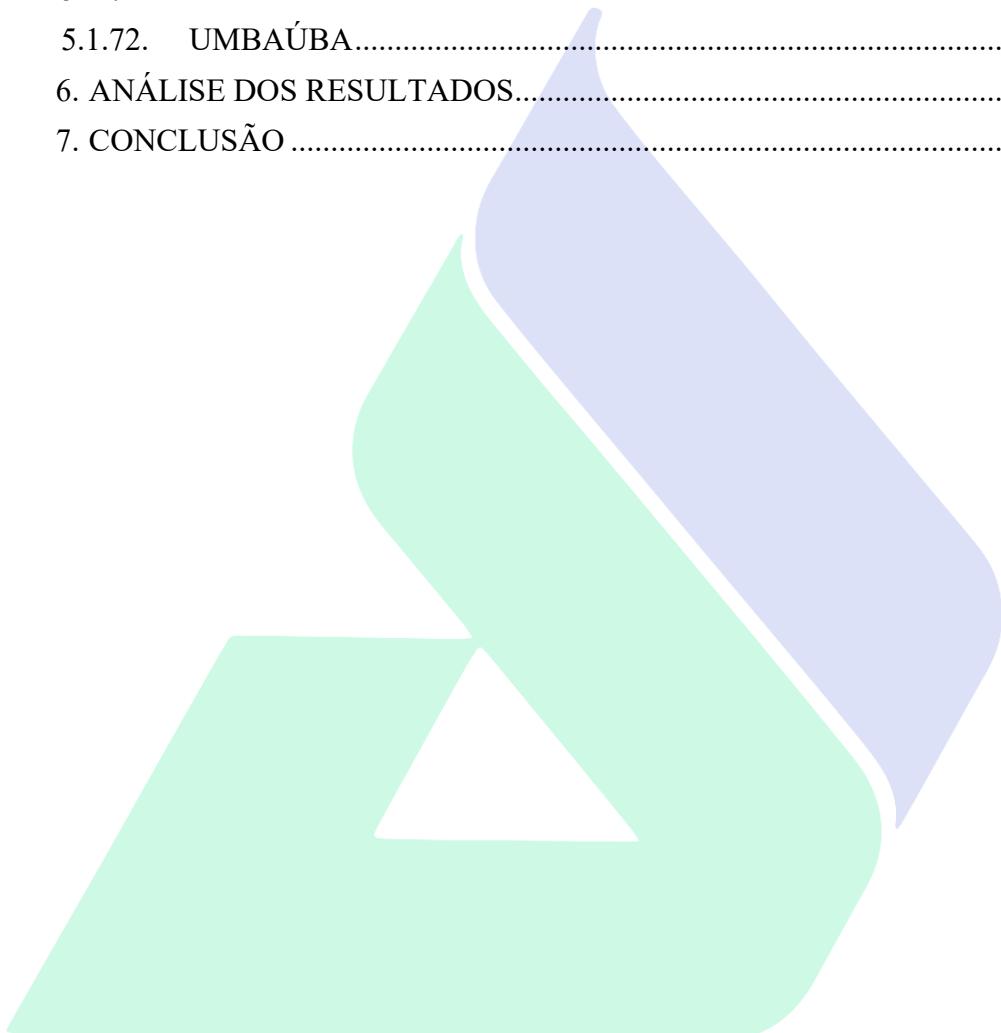

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por finalidade avaliar o cumprimento das metas de universalização dos serviços de saneamento básico no Estado de Sergipe, relativas aos exercícios de 2022 e 2023. Busca-se fortalecer a transparência, o controle social e o aperfeiçoamento da regulação, com ênfase na verificação do avanço da universalização e na qualidade da prestação dos serviços.

2. COMPETÊNCIA LEGAL

A AGRESE tem por finalidade exercer o poder de regular e de fiscalizar as concessões e permissões de serviços públicos nas quais o Estado de Sergipe, por disposição legal ou delegação, figure como Poder Concedente ou Permitente, bem como naquelas em que ao Estado de Sergipe seja conferida a prerrogativa de exercer a regulação e a fiscalização do serviço, nos termos das normas constitucionais, legais, regulamentares e contratuais pertinentes, e, em especial, das disposições da Lei nº 3.800, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, pelo Estado de Sergipe.

De acordo com a Lei Estadual nº 6.661/2009, alterada pela Lei nº 9.356/2023, observada a competência própria dos outros entes federados, a AGRESE deve atuar no controle, fiscalização, normatização, padronização, concessão e fixação de tarifas de serviços públicos delegados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo do Estado de Sergipe, de suas Autarquias, Fundações Públicas, e de entidades paraestatais, e outras entidades conveniadas, em especial na área de saneamento, dentre outras.

Ainda de acordo com a Lei Estadual nº 6.661/2009, a AGRESE desempenha competências técnicas essenciais para a regulação dos serviços públicos, com ênfase nas normas de referência. Dentre suas atribuições, destaca-se a fiscalização dos aspectos técnicos, econômicos e financeiros das concessões e permissões, assegurando a conformidade com a legislação vigente e os contratos estabelecidos. Ademais, a Agência é responsável por expedir normas, resoluções e instruções que regulamentem as atividades sob sua competência.

A Agência desenvolve suas atividades regulatórias nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007 alterada pela 14.026/2020. A publicação das diretrizes nacionais para o saneamento básico, através das leis mencionadas determinaram a necessidade de regulação dos serviços de saneamento básico no país. Neste aspecto, o inciso I do art. 22 da Lei Federal nº 11.445/2007, traz como objetivos da regulação:

“Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela ANA.”

O art. 23 da mesma lei dispõe:

“A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico.”

A atualização do marco regulatório, por intermédio da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, atribuiu à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para instituir Normas de Referência (NRs) para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Nesse contexto, a ANA tem orientado as entidades reguladoras a se adequarem às suas diretrizes normativas. Em observância à NR ANA nº 8/2024, seu art. 22 determina que “os indicadores de universalização da cobertura e do atendimento, no município com abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, devem ser calculados e avaliados pela entidade reguladora infranacional, em articulação com o prestador e o titular”.

Diante disso, e considerando a competência da Deso no período de referência quanto à administração dos serviços públicos de água e esgotos, esta Agência apresenta, a seguir, a evolução dos percentuais de universalização da distribuição de água e do esgotamento sanitário realizados pela Deso nos exercícios de 2022 e 2023.

3. METODOLOGIA

Para avaliar a evolução dos percentuais de universalização dos serviços no Estado de Sergipe, foi analisado o Relatório Executivo Acompanhamento das Metas de Universalização disponibilizado pela Deso. Esse relatório abrange a análise dos níveis de cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, o índice de perdas no Estado de

Sergipe.

Os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) foram elaborados de forma única, considerando as particularidades e especificidades de cada município. Diversas empresas participaram da elaboração desses planos, resultando em padrões distintos tanto de consolidação e apresentação quanto de controle dos indicadores de universalização adotados.

A principal diferença entre os planos está na setorização das localidades (povoados, assentamentos, comunidades, etc.) adotada em sua elaboração. Identificam-se, em geral, três modelos:

- Setorização Mista (misto): todas as localidades do município são agrupadas em um único setor, independentemente de serem áreas urbanas ou rurais.
- Setorização Dupla (urbana e rural): as localidades são agrupadas em dois grupos principais, Zona Urbana, que compreende sempre a sede municipal (SM) e adjacências, e Zona Rural, englobando as demais localidades do município situadas na região rural.
- Setorização Ampla (1, 2, 3, ...): os planos dividem todo o território do município em diversos setores, sendo a sede municipal (SM) inserida em algum deles e os demais setores considerados como regiões rurais.

Dessa forma, o controle dos indicadores de universalização é realizado conforme a setorização definida em cada PMSB, o que gerou a necessidade de uma metodologia de cálculo específica.

A Assessoria de Planejamento e Gestão Empresarial (APGE) da Deso, responsável pelos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), desenvolveu uma metodologia que possibilita o uso dos indicadores do SNIS na análise do cumprimento das metas de universalização. Na Companhia, entretanto, os indicadores do SNIS são apurados de forma global, considerando todo o território municipal, o que corresponde à setorização mista prevista nos planos municipais, o que não contempla as demais formas de setorização estabelecidas (dupla e ampla).

Para superar essa limitação, a APGE integrou dados do IBGE aos indicadores do SNIS, permitindo o cálculo desagregado dos indicadores de atendimento para zona urbana (sede municipal) e zona rural (demais localidades). Isso viabiliza a comparação direta com os indicadores estabelecidos em cada PMSB, independentemente da setorização adotada.

O marco inicial para o cumprimento das metas de universalização é a data de assinatura dos contratos ou dos aditamentos destes com os municípios, a partir da qual começa a contagem do prazo para alcance dessas metas. As metas de universalização dos planos municipais foram atualizadas em conformidade com a Lei Federal 14.026/2020, que estabelece o prazo máximo até 31 de dezembro de 2033 para atingir 99% da população com acesso à água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos.

Além disso, a Lei nº 14.026/2020, em seu art. 11-B, § 5º, prevê:


“O cumprimento das metas de universalização e não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento deverá ser verificado anualmente pela agência reguladora, observando-se um intervalo dos últimos 5 (cinco) anos, nos quais as metas deverão ter sido cumpridas em, pelo menos, 3 (três), e a primeira fiscalização deverá ser realizada apenas ao término do quinto ano de vigência do contrato.”

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Sergipe é caracterizado pela atuação majoritária da Deso, em 73 (setenta e três) dos 75 (setenta e cinco) municípios Sergipanos. Do total de municípios atendidos, apenas dois municípios, São Cristóvão e Estância, têm a sede municipal atendido por Sistema Autônomo de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE's), não integrando, portanto, a área operada pela Companhia. De modo similar, os municípios de Carmópolis e Capela possuem autarquias municipais de água e esgoto que realizam a prestação dos serviços em toda a área do município.

No que tange à organização dos municípios atendidos pela Deso, a Companhia setorizou o Estado em regionais operacionais e administrativas, conforme mapeadas e apresentadas na Figura 1, divindo-o em 5 regiões: Centro-Oeste, Metropolitana, Norte, Sertão e Sertaneja e Sul.

Figura 1 - Divisão das regiões de atuação da Deso

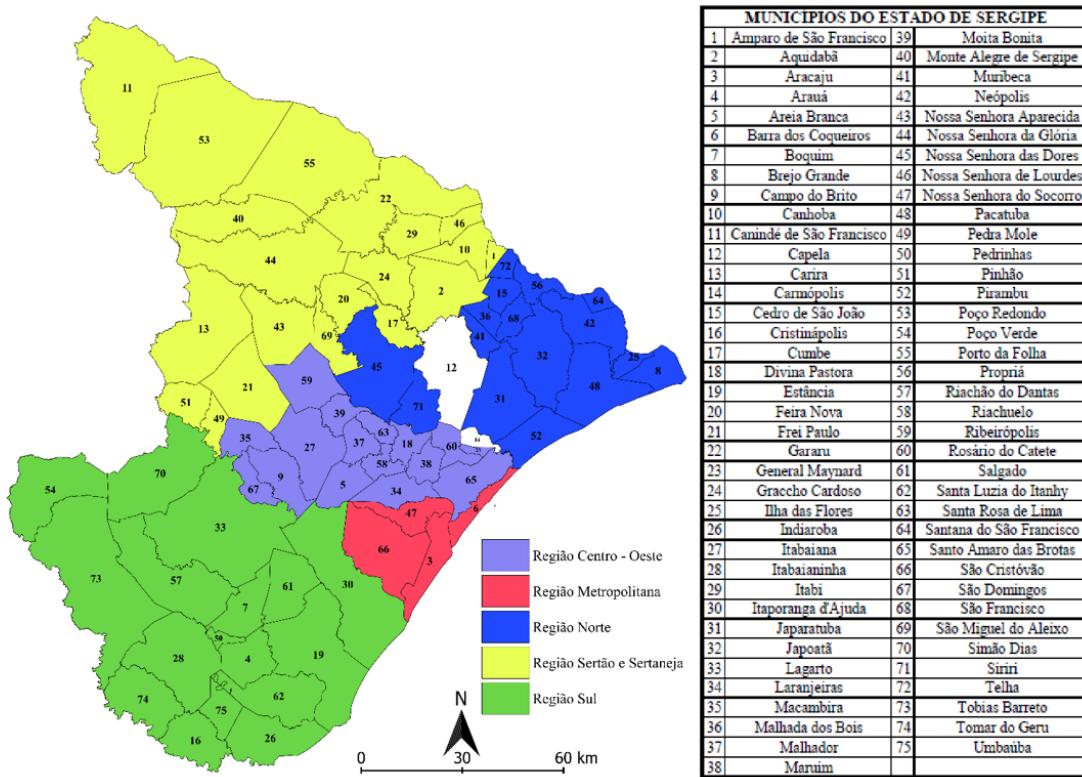

5. RESULTADOS DO ESTUDO

A seguir, são apresentados os resultados obtidos por município, abrangendo dois aspectos fundamentais para a avaliação dos serviços de saneamento: (i) a evolução dos índices de cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário; e (ii) a evolução dos níveis de perdas de água na distribuição. A análise desses indicadores permite aferir o desempenho da Prestadora de Serviço ao longo do período avaliado, identificando avanços, desafios e oportunidades para a melhoria contínua da gestão da água, com impactos diretos na segurança hídrica e na eficiência do sistema.

5.1. EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE COBERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Os resultados do estudo são apresentados por município atendido no Estado de Sergipe, preferencialmente segregados por zona urbana (sede municipal) e zona rural, quando aplicável.

5.1.1. AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 1 – Indicadores – Amparo do São Francisco – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	99,00%	99,17%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	55,75%
RURAL	ÁGUA	10,00%	45,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	55,75%

Tabela 2 – Indicadores – Amparo do São Francisco – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	56,94%	62,20%
RURAL	ÁGUA	20,00%	46,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	56,94%	62,20%

Tabela 3 – Atendimento das Metas – Amparo do São Francisco

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.2. AQUIDABÃ

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 4 – Indicadores – Aquidabã – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,00%	98,79%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	62,24%
RURAL	ÁGUA	10,00%	98,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	62,24%

Tabela 5 – Indicadores – Aquidabã – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	62,30%
RURAL	ÁGUA	10,00%	98,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
	PERDAS	55,21%	62,30%

Tabela 6 – Atendimento das Metas – Aquidabã

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.3. ARACAJU

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 7 – Indicadores – Aracaju – 2020-2023

Ano	Serviço	Meta	Alcançado
2020	ÁGUA	98%	98,99%
	ESGOTO	52,45%	53,50%
	PERDAS	50%	29,54%
2021	ÁGUA	98%	98,03%
	ESGOTO	53,50%	55,24%
	PERDAS	50%	29,61%
2022	ÁGUA	98%	98,87%
	ESGOTO	55%	73,28%
	PERDAS	50%	44,76%
2023	ÁGUA	98%	99,58%
	ESGOTO	60%	76,20%
	PERDAS	50%	45,30%

Tabela 8 – Atendimento das Metas – Aracaju

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2020	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2021	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.4. ARAUÁ

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1:** Sucupira, Poços, Deus Proverá, Progresso, Sapé, Carlos Gato, Palmeirinha, Eugênia, Olhos d'Água e Fumo Bravo.
- Setor 2:** Casa Caiada e Travessão.
- Setor 3 (Sede):** Sede Municipal, Tabuleiro, Limoeiro, Camboatá, Bolandeira, Areias, Carnaíba e Solzinho.

Tabela 9 – Indicadores – Arauá – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	71,67%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	51,67%	59,37%
SETORES (1 e 2)	ÁGUA	65-72%	29,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	51,67%	59,37%

Tabela 10 – Indicadores – Arauá – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	73,33%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	50,33%	36,90%
SETORES (1 e 2)	ÁGUA	67-73%	29,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	50,33%	36,90%

Tabela 11 – Atendimento das Metas – Arauá

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.5. AREIA BRANCA

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural)

Tabela 12 – Indicadores – Areia Branca – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	58,08%
RURAL	ÁGUA	10,00%	39,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	58,08%

Tabela 13 – Indicadores – Areia Branca – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,00%	50,10%
RURAL	ÁGUA	10,00%	39,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,00%	50,10%

Tabela 14 – Atendimento de Metas – Areia Branca

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.6. BARRA DOS COQUEIROS

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 15 – Indicadores – Barra dos Coqueiros – 2019-2023

Ano	Serviço	Meta	Alcançado
2019	ÁGUA	95%	99,47%
	ESGOTO	55%	61,56%
	PERDAS	60%	49,99%
2020	ÁGUA	95%	98,00%
	ESGOTO	55%	59,23%
	PERDAS	60%	50,57%
2021	ÁGUA	95%	99,36%
	ESGOTO	55%	77,60%
	PERDAS	60%	51,73%
2022	ÁGUA	95%	85,46%
	ESGOTO	60%	67,98%
	PERDAS	57%	39,17%
2023	ÁGUA	95%	89,09%
	ESGOTO	65%	69,34%
	PERDAS	54%	36,10%

Tabela 16 – Atendimento das Metas – Barra dos Coqueiros

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2019	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2020	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2021	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2022	Meta não alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta não alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.7. BOQUIM

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Nova Descoberta e Mangue Grande.
- **Setor 2:** Cabeça Dantas, Muriçoca, Olhos D'Água, Punga, Boa Vista do Fudunga, Garangal, Taboca.
- **Setor 3:** Boa vista, Colônia Boquim, Meia Légua, Romão, Caborge, Floresta, Jaboticaba, Bomfim, Limoeiro.

- **Setor 4 (Sede):** Sede Municipal e Três Irmãos.
- **Setor 5:** Pastor, Pimenteira, Varjão, Jaboticabinha, Alfavaca.

Tabela 17 – Indicadores – Boquim – 2020

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	79%	92,99%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	59%	51,09%
SETORES (1 a 5)	ÁGUA	46-94%	27,17%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	59%	51,09%

Tabela 18 – Indicadores – Boquim – 2021

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	79%	87,24%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	59%	52,93%
SETORES (1 a 5)	ÁGUA	46-94%	29,42%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	59%	52,93%

(Nota: Os dados de 2022 e 2023 não foram totalmente legíveis no PDF para este município)

Tabela 19 – Atendimento das Metas – Boquim

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2020	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada
2021	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada
2022	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.8. BREJO GRANDE

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Sede Municipal, Carro Quebrado, Mulatas e Terra Vermelha.
- **Setor 2:** Brejão, Praúna, Saramém, Resina, Batateira e Carapitanga.

Tabela 20 – Indicadores – Brejo Grande – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	91,33%	100%
	ESGOTO	5%	89,00%
	PERDAS	53,33%	54,60%
SETOR 2	ÁGUA	87,33%	51,00%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	53,33%	54,60%

Tabela 21 – Atendimento das Metas – Brejo Grande

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2023	Atendimento parcial	Atendimento parcial	Meta não alcançada

5.1.9. CAMPO DO BRITO

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Sede Municipal, Brito Velho, Poço Comprido, Rodeador, Caatinga do Brito, Sariema, Lomba, Serrinha, Riacho Estaleiro.
- Setor 2:** Cercado, Pilambe, Gameleira, Limoeira, Tábua, Terra Vermelha, Caatinga Redonda.
- Setor 3:** Garangau, Boa Vista, Serra das Minas, Tapera da Serra, Candeias, Barragem, Malhada Velha, Iraque, Beribeira e Massaranduba.

Tabela 22 – Indicadores – Campo do Brito – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	49,67%	62,67%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	90-91%	61,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	49,67%	62,67%

Tabela 23 – Indicadores – Campo do Brito – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	48,33%	56,20%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	91-92%	62,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	48,33%	56,20%

Tabela 24 – Atendimento das Metas – Campo do Brito

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.10. CANHOBA

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Sede Municipal, Borda da Mata, Sítios Novos, Barra, Gravatá, Serra,

Cinzeiro.

- **Setor 2:** Alto Bonito, Frutuoso, Mamoeiro, Oiteiro Alto, Poçãozinho, Pau de Fava, Paragem.
- **Setor 3:** Caraíbas.

Tabela 25 – Indicadores – Canhoba – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	64,00%	56,87%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	99%	88,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	64,00%	56,87%

Tabela 26 – Indicadores – Canhoba – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	62,00%	67,80%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	99,00%	90,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	62,00%	67,80%

Tabela 27 – Atendimento das Metas – Canhoba

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.11. CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 28 – Indicadores – Canindé de São Francisco – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	90%	90,00%
	ESGOTO	5%	36,72%
	PERDAS	60%	51,59%
RURAL	ÁGUA	80%	33,00%
	ESGOTO	0%	0,00%
	PERDAS	60%	51,59%

Tabela 29 – Indicadores – Canindé de São Francisco – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	90%	90,00%
	ESGOTO	10%	65,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
RURAL	PERDAS	55%	60,80%
	ÁGUA	80%	39,00%
	ESGOTO	0%	0,00%
	PERDAS	55%	60,80%

Tabela 30 – Atendimento das Metas – Canindé de São Francisco

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.12. CARIRA

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1:** Lagoa da Coalhada, Queimada do Milho, Fazendinha, Logradouro, Alto Bonito, Boa Vista, Fortuna, Edmilson Oliveira e Altos Verdes.
- Setor 2:** Assentamento Manuel Martins, Assentamento Jacinto Ferreira, Santa Maria, Bomfim, Bezerras, Três Tanques, Boa Sorte, Carlos Prestes, Lagoa dos Porcos, Macacos, Irmã Dorothy, e Piauí.
- Setor 3 (Sede):** Sede Municipal, Lagoa Grande, Aparecida, Assentamento São Cristóvão, São Carlos, Assentamento Rosely Nunes, Santo Antônio, Mocós, Perdidos, Logradouro II, Conceição, BaiMeta não alcançadaa Grande, Carreiro, Descoberto, Divisa, Alto Bela Vista, Massaranduba, Contendas, Campos Novos, Lagoa Pía, Préa, Juá, Pedra Branca, Lagoa Verde, Matadouro Novo, Matadouro Velho, Gameleiro, Pulgas e Cutias.

Tabela 31 – Indicadores – Carira – 2021

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	86%	99,62%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	65,62%	68,01%
SETORES (1 e 2)	ÁGUA	26-89%	91,59%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	65,62%	68,01%

Tabela 32 – Indicadores – Carira – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	88%	100%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	62,30%	63,74%
	ÁGUA	31-92%	88,68%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETORES (1 e 2)	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	62,30%	63,74%

Tabela 33 – Indicadores – Carira – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	89%	90,00%
	ESGOTO	15%	0,00%
	PERDAS	59%	61,80%
SETORES (1 e 2)	ÁGUA	37-93%	100%
	ESGOTO	15%	0,00%
	PERDAS	59%	61,80%

Tabela 34 – Atendimento das Metas – Carira

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2021	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.13. CEDRO DE SÃO JOÃO

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Sede Municipal.
- **Setor 2:** Aguada.

Tabela 35 – Indicadores – Cedro de São João – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	69,67%	58,40%
SETOR 2	ÁGUA	96,00%	98,26%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	69,67%	58,40%

Tabela 36 – Indicadores – Cedro de São João – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	67,33%	50,90%
SETOR 2	ÁGUA	96,00%	98,65%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	67,33%	50,90%

Tabela 37 – Atendimento das Metas – Cedro de São João

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.14. CRISTINÁPOLIS

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Região Urbana (perímetro urbano e adjacências).
- **Setor 2:** Região Central (localidades distantes até 5 km da Sede Municipal).
- **Setor 3:** Região Periférica (demais localidades situadas a mais de 5 km da Sede Municipal).

Tabela 38 – Indicadores – Cristinápolis – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	54,47%	58,29%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	40-46%	46,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	54,47%	58,29%

Tabela 39 – Indicadores – Cristinápolis – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	52,23%	55,00%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	50-53%	51,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	52,23%	55,00%

Tabela 40 – Atendimento das Metas – Cristinápolis

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.15. CUMBE

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Zona Urbana do município.
- **Setor 2:** Zona Rural (aglomerados) já atendidos com sistema de abastecimento d'água.

- **Setor 3:** Zona Rural (exceto aglomerados) já atendidos com sistema de abastecimento d'água.
- **Setor 4:** Zona Rural (exceto aglomerados) não atendidos com sistema de abastecimento d'água.

Tabela 41 – Indicadores – Cumbe - 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	97,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	30,02%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	10,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	30,02%

Tabela 42 – Indicadores – Cumbe – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	97,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	66,00%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	20,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	66,00%

Tabela 43 – Atendimento das Metas – Cumbe

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.16. DIVINA PASTORA

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Inclui todos os bairros da Sede Municipal e a Agrovila 2 do Assentamento Flor do Mucuri.
- **Setor 2:** Inclui o povoado Bonfim e a Agrovila 1 do Assentamento Flor do Mucuri.
- **Setor 3:** Inclui o povoado Manicoba.

Tabela 44 – Indicadores – Divina Pastora – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	93,61%	100%
	ESGOTO	6,67%	0,00%
	PERDAS	52,00%	56,22%
	ÁGUA	83-94%	22,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETORES (2 e 3)	ESGOTO	6,67%	0,00%
	PERDAS	52,00%	56,22%

Tabela 45 – Indicadores – Divina Pastora -2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	94,31%	100%
	ESGOTO	13,33%	0,00%
	PERDAS	51,00%	55,60%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	86-94,5%	27,00%
	ESGOTO	13,33%	0,00%
	PERDAS	51,00%	55,60%

Tabela 46 – Atendimento das Metas – Divina Pastora

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.17. FEIRA NOVA

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Zona Urbana do município.
- Setor 2:** Zona Rural já atendida com o serviço de abastecimento de água.
- Setor 3:** Zona Rural não atendida com o serviço de abastecimento de água.

Tabela 47 – Indicadores – Feira Nova - 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,79%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	59,08%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	6,67%	73,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	59,08%

Tabela 48 – Indicadores – Feira Nova -2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,89%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	59,20%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	13,33%	74,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	59,20%

Tabela 49 – Atendimento das Metas – Feira Nova

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.18. FREI PAULO

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Sede Municipal, Serra Redonda, Estreito, Coité dos Borges.
- Setor 2:** Jacoca, Ass. Zé Ramos, Serra Preta, Mocambo, Cambranganza.
- Setor 3:** Taguari, Barro Branco, Campinas, Alagadiço, Com. Quilombola, Pé de Serra, Selão, Catuabo, Areias, Saquinho, Lagoa Nova, Pias, Ass. Cachoeira, Ass. Riachão.

Tabela 50 – Indicadores – Frei Paulo – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	65,00%	62,76%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	82-90%	60,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	65,00%	62,76%

Tabela 51 – Indicadores Frei Paulo - 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	63,00%	60,20%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	83-91%	61,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	63,00%	60,20%

Tabela 52 – Atendimento das Metas – Frei Paulo

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.19. GARARU

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Sede Municipal e diversas outras localidades.
- Setor 2:** Lagoa Funda e diversas outras localidades.

- **Setor 3:** Palestina e diversas outras localidades.
- **Setor 4:** São Mateus e diversas outras localidades.

Tabela 53 – Indicadores – Gararu – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	70,67%	58,90%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	45-95%	95,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	70,67%	58,90%

Tabela 54 – Indicadores – Gararu – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	68,33%	62,50%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	48-95%	96,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	68,33%	62,50%

Tabela 55 – Atendimento das Metas – Frei Paulo

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.20. GENERAL MAYNARD

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 56 – Indicadores – General Maynard – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,33%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	57,66%
RURAL	ÁGUA	10,00%	1,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	57,66%

Tabela 57- Indicadores – General Maynard – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,67%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,00%	55,80%
RURAL	ÁGUA	10,00%	3,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
	PERDAS	55,00%	55,80%

Tabela 58 – Atendimento das Metas – General Maynard

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.21. GRACCHO CARDOSO

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Sede Municipal e diversas outras localidades.
- **Setor 2:** Ponto Chique e diversas outras localidades.
- **Setor 3:** Três Barras e diversas outras localidades.

Tabela 59 – Indicadores – Graccho Cardoso – 2021

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	93%	99,61%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	65,62%	67,81%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	70-95%	78,58%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	65,62%	67,81%

Tabela 60 – Indicadores – Graccho Cardoso – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	93,5%	100%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	63,81%	59,05%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	72-96%	90,39%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	63,81%	59,05%

Tabela 61 – Indicadores – Graccho Cardoso – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	94%	100%
	ESGOTO	15%	0,00%
	PERDAS	62%	60,20%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	75-98%	78,00%
	ESGOTO	15%	0,00%
	PERDAS	62%	60,20%

Tabela 62 – Atendimento das Metas – Graccho Cardoso

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2021	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.22. ILHA DAS FLORES

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Sede Municipal.
- **Setor 2:** Povoados Aroeira, Jenipapo e Serrão (Bongue e Bolivar).

Tabela 63 – Indicadores – Ilha das Flores – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	90,60%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	68,17%	59,25%
SETOR 2	ÁGUA	90,60%	42,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	68,17%	59,25%

Tabela 64 – Indicadores – Ilha das Flores – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	91,20%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	66,33%	53,40%
SETOR 2	ÁGUA	91,20%	43,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	66,33%	53,40%

Tabela 65 – Atendimento das Metas – Ilha das Flores

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.23. INDIAROBA

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Sede Municipal e diversas outras localidades.
- **Setor 2:** Colônia Sergipe e diversas outras localidades.

Tabela 66 – Indicadores – Indiaroba – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	76,33%	91,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	49,67%	48,06%
SETOR 2	ÁGUA	66,67%	31,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	49,67%	48,06%

Tabela 67 – Indicadores – Indiaroba – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	77,67%	91,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	48,33%	41,70%
SETOR 2	ÁGUA	68,33%	33,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	48,33%	41,70%

Tabela 68 – Atendimento das Metas – Indiaroba

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.24. ITABAIANA

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 69 – Indicadores – Itabaiana – 2019-2021

Ano	Área	Água Alcançado	Esgoto Alcançado	Perdas Alcançado
2019	URBANA	99,60%	0,00%	48,18%
	RURAL	77,65%	0,00%	48,18%
2020	URBANA	99,00%	0,00%	48,11%
	RURAL	55,65%	0,00%	48,11%
2021	URBANA	99,59%	10,71%	48,47%
	RURAL	90,24%	0,00%	48,47%

Tabela 70 – Indicadores – Itabaiana – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	100%
	ESGOTO	12%	22,32%
	PERDAS	57%	53,93%
RURAL	ÁGUA	52%	87,27%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	57%	53,93%

Tabela 71 – Indicadores – Itabaiana – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	100%
	ESGOTO	24%	33,00%
	PERDAS	54%	55,70%
RURAL	ÁGUA	54%	63,00%
	ESGOTO	20%	0,00%
	PERDAS	54%	55,70%

Tabela 72 – Atendimento das Metas – Itabaiana

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2019	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2020	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2021	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Atendimento parcial	Meta não alcançada

5.1.25. ITABAIANINHA

Setorização de Localidades: Ampla (Setor 1-Sede, 2 a 6-Rural).

Tabela 73 – Itabaianinha – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	93,33%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	50,67%	60,45%
SETORES (2-6)	ÁGUA	5-74%	6,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	50,67%	60,45%

Tabela 74 – Indicadores – Itabaianinha – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	93,67%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	49,33%	62,60%
SETORES (2-6)	ÁGUA	10-75%	7,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	49,33%	62,60%

Tabela 75 – Atendimento das Metas – Itabaianinha

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.26. ITABI

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2:** Rural.

Tabela 76 – Indicadores – Itabi – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,33%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	63,33%	58,43%
SETOR 2	ÁGUA	10,00%	94,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	63,33%	58,43%

Tabela 77 – Indicadores – Itabi – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,67%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	56,67%	63,60%
SETOR 2	ÁGUA	20,00%	95,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	56,67%	63,60%

Tabela 78 – Atendimento das Metas – Itabi

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.27. ITAPORANGA D'AJUDA

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 5:** Sede Municipal.
- **Setor 1 – 4 e 6:** Rural.

Tabela 79 – Indicadores – Itaporanga D'Ajuda – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	92,67%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	61,00%	58,83%
SETORES (1 – 4 e 6)	ÁGUA	75-79%	56,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	61,00%	58,83%

Tabela 80 – Indicadores – Itaporanga D'Ajuda – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	93,67%	100%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETORES (1 – 4 e 6)	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	59,00%	58,00%
	ÁGUA	76-79%	58,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	59,00%	58,00%

Tabela 81 – Atendimento das Metas – Itaporanga D’Ajuda

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.28. JAPARATUBA

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 3:** Rural.

Tabela 82 – Indicadores – Pacatuba – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,00%	99,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	61,00%	55,32%
SETORES (2-3)	ÁGUA	80-81%	93,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	61,00%	55,32%

Tabela 83 – Indicadores – Pacatuba – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,00%	99,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	59,00%	64,30%
SETORES (2-3)	ÁGUA	81-82%	94,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	59,00%	64,30%

Tabela 84 – Atendimento das Metas – Pacatuba

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.29. JAPOATÃ

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 4:** Rural.

Tabela 85 – Indicadores – Japoatã – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,33%	100%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	49,06%	57,49%
SETORES (2-4)	ÁGUA	32-83%	92,50%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	49,06%	57,49%

Tabela 86 – Indicadores – Japoatã – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,67%	100%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	47,03%	50,10%
SETORES (2-4)	ÁGUA	36-84%	73,00%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	47,03%	50,10%

Tabela 87 – Atendimento das Metas – Japoatã

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.30. LAGARTO

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Total).

Tabela 88 – Indicadores – Lagarto – 2020

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	98,84%
	ESGOTO	7%	10,09%
	PERDAS	54%	51,09%
TOTAL	ÁGUA	74%	74,71%
	ESGOTO	7%	7,48%
	PERDAS	54%	51,09%

Tabela 89 – Indicadores – Lagarto – 2021

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,5%	99,59%
	ESGOTO	7%	12,14%
	PERDAS	54%	51,54%
TOTAL	ÁGUA	74%	93,75%
	ESGOTO	7%	10,23%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
	PERDAS	54%	51,54%

Tabela 90 – Indicadores – Lagarto – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,9%	100%
	ESGOTO	7%	14,64%
	PERDAS	54%	55,80%
TOTAL	ÁGUA	74%	93,75%
	ESGOTO	7%	8,22%
	PERDAS	54%	55,80%

Tabela 91 – Indicadores – Lagarto – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	99%	100%
	ESGOTO	7%	18,00%
	PERDAS	54%	54,20%
TOTAL	ÁGUA	81%	100%
	ESGOTO	7%	9,13%
	PERDAS	54%	54,20%

Tabela 92 – Atendimento das Metas – Lagarto

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2020	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2021	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.31. LARANJEIRAS

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 93 – Indicadores – Laranjeiras – 2022-2023

Ano	Serviço	Meta	Alcançado
2022	ÁGUA	72,00%	78,86%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,00%	22,62%
2023	ÁGUA	72,00%	79,21%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,00%	23,30%

Tabela 94 – Atendimento das Metas – Laranjeiras

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.32. MACAMBIRA

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 95 – Indicadores – Macambira – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	96,68%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	48,11%	63,21%
RURAL	ÁGUA	10,00%	77,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	48,11%	63,21%

Tabela 96 – Indicadores – Macambira – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,68%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	48,11%	57,40%
RURAL	ÁGUA	10,00%	78,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	48,11%	57,40%

Tabela 97 – Atendimento das Metas – Macambira

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.33. MALHADA DOS BOIS

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 98 – Indicadores – Malhada dos Bois – 2022-2023

Ano	Serviço	Meta	Alcançado
2022	ÁGUA	95,00%	95,67%
	ESGOTO	18,33%	0,00%
	PERDAS	50,73%	59,67%
2023	ÁGUA	95,00%	97,14%
	ESGOTO	36,67%	0,00%
	PERDAS	50,36%	52,70%

Tabela 99 – Atendimento das Metas – Malhada dos Bois

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.34. MALHADOR

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Zona Urbana do município.
- **Setor 2:** Zona Rural (aglomerados).
- **Setor 3:** Zona Rural (exceto aglomerados).

Tabela 100 – Indicadores – Malhador – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,72%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	61,26%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	10,00%	47,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	61,26%

Tabela 101 – Indicadores – Malhador – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,86%	100%
	ESGOTO	0,00%	53,33%
	PERDAS	46,04%	56,00%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	20,00%	50,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,04%	56,00%

Tabela 102 – Atendimento das Metas – Malhador

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.35. MARUIM

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Sede Municipal, Oiteiros, Ponto Novo e Sítio Floresta.
- **Setor 2:** Pedra Branquinha e Pau Ferro.
- **Setor 3:** Caititu, Gentil, Mata de São José e Guiomar Dias.

Tabela 103 – Indicadores – Maruim – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	94,33%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETORES (2 e 3)	PERDAS	47,07%	55,29%
	ÁGUA	76-98%	19,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	55,29%

Tabela 104 – Indicadores – Maruim – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	94,67%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	46,04%	61,00%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	77-98%	20,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	46,04%	61,00%

Tabela 105 – Atendimento das Metas – Maruim

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.36. MOITA BONITA

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Zona Urbana do município.
- Setor 2:** Zona Rural (aglomerados) já atendida com o serviço.
- Setor 3:** Zona Rural (exceto aglomerados) atendida com o serviço.
- Setor 4:** Zona Rural (exceto aglomerados) não atendida com o serviço.

Tabela 106 – Indicadores – Moita Bonita – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,97%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	61,50%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	10,00%	43,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	61,50%

Tabela 107 – Indicadores – Moita Bonita – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,98%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,03%	59,30%
	ÁGUA	20,00%	44,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETORES (2 a 4)	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,03%	59,30%

Tabela 108 – Atendimento das Metas – Moita Bonita

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.37. MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 4:** Rural.

Tabela 109 – Indicadores – Monte Alegre de Sergipe – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	96,33%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	62,08%	55,62%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	11-29%	93,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	62,08%	55,62%

Tabela 110 – Indicadores – Monte Alegre de Sergipe – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	96,67%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	58,54%	62,50%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	16-33%	94,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	58,54%	62,50%

Tabela 111 – Atendimento das Metas – Monte Alegre de Sergipe

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.38. MURIBECA

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 3:** Rural.

Tabela 112 – Indicadores – Muribeca – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,97%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,73%	60,89%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	10,00%	77,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,73%	60,89%

Tabela 113 – Indicadores – Muribeca – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,98%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,36%	52,80%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	20,00%	82,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,36%	52,80%

Tabela 114 – Atendimento das Metas – Muribeca

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.39. NEÓPOLIS

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 4:** Rural.

Tabela 115 – Indicadores – Neópolis – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,33%	92,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	49,73%	58,15%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	50-92%	94,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	49,73%	58,15%

Tabela 116 – Indicadores – Neópolis – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,67%	92,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	48,36%	48,30%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	53-92,6%	94,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
	PERDAS	48,36%	48,30%

Tabela 117 – Atendimento das Metas – Neópolis

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.40. NOSSA SENHORA APARECIDA

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 4:** Sede Municipal.
- **Setor 1 a 3:** Rural.

Tabela 118 – Indicadores – Nossa Senhora Aparecida – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	63,75%	56,90%
SETORES (1 a 3)	ÁGUA	97-98%	84,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	63,75%	56,90%

Tabela 119 – Indicadores – Nossa Senhora Aparecida – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	61,87%	58,60%
SETORES (1 a 3)	ÁGUA	97-98%	86,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	61,87%	58,60%

Tabela 120 – Atendimento das Metas – Nossa Senhora Aparecida

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.41. NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 6:** Sede Municipal.
- **Setor 1 a 5:** Rural.

Tabela 121 – Indicadores – Nossa Senhora da Glória – 2020-2023

Ano	Área	Serviço	Meta	Alcançado
2020	SEDE	ÁGUA	99%	99%
		ESGOTO	5%	0,00%
		PERDAS	61%	65,62%
	RURAL	ÁGUA	46-83%	70,87%
		ESGOTO	5%	0,00%
		PERDAS	61%	65,62%
2021	SEDE	ÁGUA	99%	99,27%
		ESGOTO	10%	0,00%
		PERDAS	61%	66,45%
	RURAL	ÁGUA	46-83%	99,67%
		ESGOTO	10%	0,00%
		PERDAS	61%	66,45%
2022	SEDE	ÁGUA	99%	100%
		ESGOTO	15%	0,00%
		PERDAS	61%	59,53%
	RURAL	ÁGUA	46-83%	85,07%
		ESGOTO	15%	0,00%
		PERDAS	61%	59,53%
2023	SEDE	ÁGUA	99%	100%
		ESGOTO	20%	0,00%
		PERDAS	58,80%	53,60%
	RURAL	ÁGUA	49-84%	65,00%
		ESGOTO	20%	0,00%
		PERDAS	58,80%	53,60%

Tabela 122 – Atendimento das Metas – Nossa Senhora da Glória

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2020	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2021	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.42. NOSSA SENHORA DAS DORES

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 5:** Rural.

Tabela 123 – Indicadores – Nossa Senhora das Dores – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,97%	100%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETORES (2 a 5)	ESGOTO	5,00%	31,66%
	PERDAS	49,73%	61,77%
	ÁGUA	5-100%	54,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	49,73%	61,77%

Tabela 124 – Indicadores – Nossa Senhora das Dores – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,98%	100%
	ESGOTO	10,00%	55,24%
	PERDAS	48,36%	44,80%
SETORES (2 a 5)	ÁGUA	10-100%	55,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	48,36%	44,80%

Tabela 125 – Atendimento das Metas – Nossa Senhora das Dores

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Atendimento parcial	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Atendimento parcial	Meta alcançada

5.1.43. NOSSA SENHORA DE LOURDES

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 4:** Rural.

Tabela 126 – Indicadores – Nossa Senhora de Lourdes – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,75%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	58,76%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	10,00%	76,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	58,76%

Tabela 127 – Indicadores – Nossa Senhora de Lourdes – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,88%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	56,50%
SETORES (2 a 4)	ÁGUA	20,00%	76,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	56,50%

Tabela 128 – Atendimento das Metas – Nossa Senhora de Lourdes

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.44. NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 129 – Indicadores – Nossa Senhora do Socorro – 2020-2023

Ano	Serviço	Meta	Alcançado
2020	ÁGUA	85%	98,00%
	ESGOTO	35%	37,34%
	PERDAS	65%	53,00%
2021	ÁGUA	90%	91,54%
	ESGOTO	45%	33,35%
	PERDAS	62,5%	54,36%
2022	ÁGUA	95%	95,00%
	ESGOTO	55%	43,76%
	PERDAS	60%	53,04%
2023	ÁGUA	95%	99,84%
	ESGOTO	60%	46,74%
	PERDAS	57%	56,00%

Tabela 130 – Atendimento das Metas – Nossa Senhora do Socorro

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2020	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2021	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.45. PACATUBA

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 131 – Indicadores – Pacatuba – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	96,99%	100%
	ESGOTO	95,00%	23,09%
	PERDAS	49,06%	58,05%
RURAL	ÁGUA	10,40%	25,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	49,06%	58,05%

Tabela 132 – Indicadores – Pacatuba – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	96,99%	100%
	ESGOTO	95,00%	30,20%
	PERDAS	47,03%	51,50%
RURAL	ÁGUA	20,80%	26,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,03%	51,50%

Tabela 133 – Atendimento das Metas – Pacatuba

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Atendimento parcial	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Atendimento parcial	Meta não alcançada

5.1.46. PEDRA MOLE

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 134 – Indicadores – Pedra Mole -2023

Serviço	Meta	Alcançado
ÁGUA	Manutenção	85,71%
ESGOTO	Manutenção	0,00%
PERDAS	Manutenção	67,50%

Tabela 135 – Atendimento das Metas – Pedra Mole

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.47. PEDRINHAS

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 136 – Indicadores – Pedrinhas – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	63,09%	80,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,73%	63,36%
RURAL	ÁGUA	10,00%	13,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,73%	63,36%

Tabela 137 – Indicadores – Pedrinhas – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	81,04%	80,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,36%	62,70%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
RURAL	ÁGUA	20,00%	14,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,36%	62,70%

Tabela 138 – Atendimento das Metas – Pedrinhas

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta não alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.48. PINHÃO

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Sede Municipal, Beija Flor de BaiMeta não alcançadao, Beija Flor de Cima, Lagoas, Vaza Barris, Espinheiro, Lagoa Branca.
- Setor 2:** Palmazeiro, Rajas, Serra Solteira, BaiMeta não alcançadaa Larga, Diogo.

Tabela 139 – Indicadores – Pinhão – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	85,00%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	65,41%	65,78%
SETOR 2	ÁGUA	5,00%	66,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	65,41%	65,78%

Tabela 140 – Indicadores – Pinhão – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	85,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	65,21%	64,90%
SETOR 2	ÁGUA	10,00%	70,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	65,21%	64,90%

Tabela 141 – Atendimento das Metas – Pinhão

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.49. PIRAMBU

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 3:** Rural.

Tabela 142 – Indicadores – Pirambu – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	55,42%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	10,00%	86,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	55,42%

Tabela 143 – Indicadores – Pirambu – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,00%	60,10%
SETORES (2 e 3)	ÁGUA	20,00%	86,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,00%	60,10%

Tabela 144 – Atendimento das Metas – Pirambu

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.50. POÇO REDONDO

Setorização de Localidades: Ampla (Setor 4-Sede, 1-3 e 5-7-Rural).

- **Setor 4:** Sede Municipal.
- **Setor 1 – 3 e 5 - 7:** Rural.

Tabela 145 – Indicadores – Poço Redondo – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,09%	100%
	ESGOTO	3,33%	0,00%
	PERDAS	60,41%	60,21%
SETORES (1 – 3 e 5 - 7)	ÁGUA	26-85%	44,09%
	ESGOTO	3,33%	0,00%
	PERDAS	60,41%	60,21%

Tabela 146 – Indicadores – Poço Redondo – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,54%	98,00%
	ESGOTO	6,67%	0,00%
	PERDAS	55,21%	69,20%
SETORES (1 – 3 e 5 - 7)	ÁGUA	37-87%	54,00%
	ESGOTO	6,67%	0,00%
	PERDAS	55,21%	69,20%

Tabela 147 – Atendimento das Metas – Poço Redondo

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.51. POÇO VERDE

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 148 – Indicadores – Poço Verde – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	51,14%
RURAL	ÁGUA	28,30%	86,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	51,14%

Tabela 149 – Indicadores – Poço Verde – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,00%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	62,20%
RURAL	ÁGUA	28,30%	87,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,00%	62,20%

Tabela 150 – Atendimento das Metas – Poço Verde

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.52. PORTO DA FOLHA

Setorização de Localidades: Ampla (Setor 1-Sede, 2 a 4-Rural).

- **Setor 1:** Sede Municipal.

- **Setor 2 a 4: Rural.**

Tabela 151 – Indicadores – Porto da Folha – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,85%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	57,36%
SETORES (2-4)	ÁGUA	10,00%	85,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	57,36%

Tabela 152 – Indicadores – Porto da Folha – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,92%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	64,80%
SETORES (2-4)	ÁGUA	20,00%	86,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	64,80%

Tabela 153 – Atendimento das Metas – Porto da Folha

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.53. PROPRIÁ

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 154 – Indicadores – Propriá – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	93,80%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	50,82%	56,24%
RURAL	ÁGUA	93,80%	39,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,82%	56,24%

Tabela 155 – Indicadores – Propriá – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	93,80%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	50,55%	51,30%
RURAL	ÁGUA	93,80%	40,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,55%	51,30%

Tabela 156 – Atendimento das Metas – Propriá

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Atendimento parcial	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Atendimento parcial	Meta não alcançada

5.1.54. RIACHÃO DO DANTAS

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 157 – Indicadores – Riachão do Dantas – 2021-2023

Ano	Área	Água Alcançado	Esgoto Alcançado	Perdas Alcançado
2021	URBANA	99,56%	0,00%	51,70%
	RURAL	49,12%	0,00%	51,70%
2022	URBANA	100%	0,00%	59,62%
	RURAL	48,32%	0,00%	59,62%
2023	URBANA	100%	0,00%	61,60%
	RURAL	46,00%	0,00%	61,60%

Tabela 158 – Atendimento das Metas – Riachão do Dantas

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2021	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.55. RIACHUELO

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Bela Vista e Santa Maria.
- **Setor 2 (Sede):** Sede Municipal, Central e Penha.

Tabela 159 – Indicadores – Riachuelo – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,33%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	65,00%	56,98%
SETOR 1	ÁGUA	46,67%	5,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	65,00%	56,98%

Tabela 160 – Indicadores – Riachuelo - 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,67%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETOR 1	PERDAS	63,00%	56,50%
	ÁGUA	49,33%	7,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	63,00%	56,50%

Tabela 161 – Atendimento das Metas – Riachuelo

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.56. RIBEIRÓPOLIS

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2:** Rural.

Tabela 162 – Indicadores – Ribeirópolis - 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	94,33%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	52,33%	61,74%
SETOR 2	ÁGUA	96,33%	64,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	52,33%	61,74%

Tabela 163 – Indicadores – Ribeirópolis – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	94,67%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	49,67%	54,90%
SETOR 2	ÁGUA	96,67%	69,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	49,67%	54,90%

Tabela 164 – Atendimento das Metas – Ribeirópolis

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.57. ROSÁRIO DO CATETE

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.

- **Setor 2:** Rural.

Tabela 165 – Indicadores – Rosário do Catete – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	96,00%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	46,74%	55,45%
SETOR 2	ÁGUA	86,67%	85,30%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	46,74%	55,45%

Tabela 166 – Indicadores – Rosário do Catete - 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	96,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	45,37%	52,10%
SETOR 2	ÁGUA	87,33%	85,42%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	45,37%	52,10%

Tabela 167 – Atendimento das Metas – Rosário do Catete

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.58. SALGADO

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Quebradas I, II, III, IV, V, Tombo Goretti, Carlos Torres, Rua Arapiraca, Assentamento São José e Santo Antônio.
- **Setor 2:** Abóboras, Tabuleiro do Mendonça, Arauari de Cima e de BaiMeta não alcançada, Camboatá, Santa Rosa de Lima, Quitéria, Malhadão, Riachão do Macedo, Moendas de Fora e de Dentro, Entroncamento, Riachão do Tetê, Chã do Cabral, Cipó Branco, Macedina, Fazenda Reunida e Cabral.
- **Setor 3:** Lagoão, Assentamento Tupancy, Grotão, Canaã, Tabua, Patí, Assentamento da Tabua, Campo Verde e Celestino.
- **Setor 4:** Água Fria, Matatas, Canoas, Saco Encantado, Cacho da Banana, Riacho Seco, Lagoa Redonda, São Bento e São Raimundo.
- **Setor 5 (Sede):** Sede Municipal, Estação, Posto Fiscal, Palmeira, Turma, Arrepiada,

Grilo e Tombo.

Tabela 168 – Indicadores – Salgado – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	94,33%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	52,33%	61,74%
SETORES (1-4)	ÁGUA	45-89%	44,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	52,33%	61,74%

Tabela 169 – Indicadores – Salgado – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	94,67%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	49,67%	54,90%
SETORES (1-4)	ÁGUA	48-90%	45,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	49,67%	54,90%

Tabela 170 – Atendimento das Metas – Salgado

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.59. SANTA LUZIA DO ITANHI

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Zona Urbana do município.
- Setor 2:** Zona Rural (aglomerados).
- Setor 3:** Zona Rural (exceto aglomerados).

Tabela 171 – Indicadores – Santa Luzia do Itanhi – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,72%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	60,45%
SETORES (2-3)	ÁGUA	10,00%	38,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	60,45%

Tabela 172 – Indicadores – Santa Luzia do Itanhi – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,86%	100%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETORES (2-3)	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,04%	62,60%
	ÁGUA	20,00%	39,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,04%	62,60%

Tabela 173 – Atendimento das Metas – Santa Luzia do Itanhi

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.60. SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Sede Municipal, Brejo da Conceição, Faz. São José II, Faz. São Judas Tadeu, Sítio Valentim, Sítio Mangá, Faz. Cofarma, Faz. FruduMeta não alcançada, Faz. Frutesp, Faz. Luís Fernando, Faz. União Fruticultura, Faz. Casa de Vilar, Faz. Dr. Paulo, Faz. Terra Nova e Faz. Várzea Nova.
- Setor 2:** Povoado Saúde, Assentamento Samambira, Conjunto Moradas dos Sol, Loteamento Aureliano, Agrovila Codise, Faz. Mãe Natureza, Faz. Mãe Terra, Faz. Paraíso das Águas, Faz. Santa Cecília.

Tabela 174 – Indicadores – Santana do São Francisco – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	69,67%	58,90%
SETOR 2	ÁGUA	96,00%	95,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	69,67%	58,90%

Tabela 175 – Indicadores – Santana do São Francisco – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	99,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	67,33%	62,50%
SETOR 2	ÁGUA	96,00%	96,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	67,33%	62,50%

Tabela 176 – Atendimento das Metas – Santana do São Francisco

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.61. SANTA ROSA DE LIMA

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 177 – Indicadores – Santa Rosa de Lima – 2022

Serviço	Meta	Alcançado
ÁGUA	72,00%	100%
ESGOTO	0,00%	0,00%
PERDAS	55,00%	57,66%

Tabela 178 – Indicadores – Santa Rosa de Lima – 2023

Serviço	Meta	Alcançado
ÁGUA	72,00%	100%
ESGOTO	0,00%	0,00%
PERDAS	50,00%	55,80%

Tabela 179 – Atendimento das Metas – Santa Rosa de Lima

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.62. SANTO AMARO DAS BROTAIS

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1:** Sede Municipal.
- **Setor 2 e 3:** Rural.

Tabela 180 – Indicadores – Santo Amaro das Brotas – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,72%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	59,25%
SETORES (2-3)	ÁGUA	10,00%	88,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	59,25%

Tabela 181 – Indicadores – Santo Amaro das Brotas – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,86%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,04%	53,40%
SETORES (2-3)	ÁGUA	20,00%	89,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,04%	53,40%

Tabela 182 – Atendimento das Metas – Santo Amaro das Brotas

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada

5.1.63. SÃO CRISTOVÃO

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 183 – Indicadores – São Cristovão – 2020-2023

Ano	Serviço	Meta	Alcançado
2020	ÁGUA	85%	99,47%
	ESGOTO	40%	45,01%
	PERDAS	65%	50,57%
2021	ÁGUA	90%	99,36%
	ESGOTO	50%	54,58%
	PERDAS	62,5%	51,73%
2022	ÁGUA	95%	85,46%
	ESGOTO	60%	57,74%
	PERDAS	60%	39,17%
2023	ÁGUA	95%	89,09%
	ESGOTO	70%	61,00%
	PERDAS	57%	36,10%

Tabela 184 – Atendimento das Metas – São Cristovão

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2020	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2021	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2022	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta não alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.64. SÃO DOMINGOS

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 185 – Indicadores – São Domingos – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	96,68%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	48,11%	62,67%
RURAL	ÁGUA	10,00%	87,27%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	48,11%	62,67%

Tabela 186 – Indicadores – São Domingos – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,68%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	48,11%	56,20%
RURAL	ÁGUA	10,00%	63,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	48,11%	56,20%

Tabela 187 – Atendimento das Metas – São Domingos

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.65. SÃO FRANCISCO

Setorização de Localidades: Dupla.

- **Setor 1:** Zona Urbana do município.
- **Setor 2:** Zona Rural.

Tabela 188 – Indicadores – São Francisco – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,75%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	30,02%
RURAL	ÁGUA	10,00%	1,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	60,41%	30,02%

Tabela 189 – Indicadores – São Francisco – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98,88%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	55,21%	66,00%
RURAL	ÁGUA	20,00%	3,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
	PERDAS	55,21%	66,00%

Tabela 190 – Atendimento das Metas – São Francisco

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.66. SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Setorização de Localidades: Ampla.

- **Setor 1 (Sede):** Zona Urbana do município.
- **Setor 2:** Zona Rural (aglomerados) já atendida com o serviço.
- **Setor 3:** Zona Rural (exceto aglomerados) atendida com o serviço.
- **Setor 4:** Zona Rural (exceto aglomerados) não atendida com o serviço.

Tabela 191 – Indicadores – São Miguel do Aleixo -2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,97%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	58,83%
SETORES (2-4)	ÁGUA	10,00%	60,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	47,07%	58,83%

Tabela 192 – Indicadores – São Miguel do Aleixo – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	98,98%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,03%	58,00%
SETORES (2-4)	ÁGUA	20,00%	61,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	46,03%	58,00%

Tabela 193 – Atendimento das Metas – São Miguel do Aleixo

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.67. SIMÃO DIAS

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 194 – Indicadores – Simão Dias – 2020-2021

Ano	Área	Água Alcançado	Esgoto Alcançado	Perdas Alcançado
2020	URBANA	99,00%	0,00%	48,18%
	RURAL	55,65%	0,00%	48,18%
2021	URBANA	99,59%	0,00%	48,47%
	RURAL	90,24%	0,00%	48,47%

Tabela 195 – Indicadores – Simão Dias 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	100%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	57%	61,77%
RURAL	ÁGUA	52%	54,00%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	57%	61,77%

Tabela 196 – Indicadores – Simão Dias 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	100%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	54%	44,80%
RURAL	ÁGUA	54%	55,00%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	54%	44,80%

Tabela 197 – Atendimento das Metas – Simão Dias

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2020	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2021	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.68. SIRIRI

Setorização de Localidades: Ampla.

- Setor 1 (Sede):** Sede Municipal, Sabinópolis, Itaperoá, Fazendinha, Mata do Cipó, Campo Grande e Vila Nova.
- Setor 2:** Lagoa Grande, Castanhal, Siririzinho, Sítio Piranhas, BaiMeta não alcançadaa da Areia e Coqueiro.

Tabela 198 – Indicadores – Siriri – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,00%	100%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SETOR 2	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	61,00%	58,40%
	ÁGUA	80,00%	93,00%
	ESGOTO	5,00%	0,00%
	PERDAS	61,00%	58,40%

Tabela 199 – Indicadores – Siriri – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
SEDE	ÁGUA	95,00%	100%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	59,00%	50,90%
SETOR 2	ÁGUA	81,00%	94,00%
	ESGOTO	10,00%	0,00%
	PERDAS	59,00%	50,90%

Tabela 200 – Atendimento das Metas – Siriri

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.69. TELHA

Setorização de Localidades: Mista.

Tabela 201 – Indicadores – Telha – 2022

Serviço	Meta	Alcançado
ÁGUA	95,00%	100%
ESGOTO	18,33%	0,00%
PERDAS	50,73%	58,43%

Tabela 202 – Indicadores – Telha – 2023

Serviço	Meta	Alcançado
ÁGUA	95,00%	100%
ESGOTO	36,67%	0,00%
PERDAS	50,36%	63,60%

Tabela 203 – Atendimento das Metas – Telha

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Meta alcançada	Meta não alcançada	Meta não alcançada

5.1.70. TOBIAS BARRETO

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 204 – Indicadores – Tobias Barreto – 2021

Área	Água Alcançado	Esgoto Alcançado	Perdas Alcançado
URBANA	99,59%	0,00%	48,47%
RURAL	90,24%	0,00%	48,47%

Tabela 205 – Indicadores – Tobias Barreto – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	100%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	57%	58,05%
RURAL	ÁGUA	52%	25,00%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	57%	58,05%

Tabela 206 – Indicadores – Tobias Barreto -2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	100%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	54%	51,50%
RURAL	ÁGUA	54%	26,00%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	54%	51,50%

Tabela 207 – Atendimento das Metas – Tobias Barreto

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2021	Meta alcançada	Meta alcançada	Meta alcançada
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta alcançada

5.1.71. TOMAR DO GERU

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 208 – Indicadores – Tomar do Geru – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	63,09%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,73%	59,67%
RURAL	ÁGUA	10,00%	13,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,73%	59,67%

Tabela 209 – Indicadores – Tomar do Geru – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	81,04%	100%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,36%	52,70%

Área	Serviço	Meta	Alcançado
RURAL	ÁGUA	20,00%	14,00%
	ESGOTO	0,00%	0,00%
	PERDAS	50,36%	52,70%

Tabela 210 – Atendimento das Metas – Tomar do Geru

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta alcançada	Meta não alcançada

5.1.72. UMBAÚBA

Setorização de Localidades: Dupla (Urbana e Rural).

Tabela 211 – Indicadores – Umbaúba – 2022

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	100%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	57%	61,26%
RURAL	ÁGUA	52%	47,00%
	ESGOTO	5%	0,00%
	PERDAS	57%	61,26%

Tabela 212 – Indicadores – Umbaúba – 2023

Área	Serviço	Meta	Alcançado
URBANA	ÁGUA	98%	100%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	54%	56,00%
RURAL	ÁGUA	54%	50,00%
	ESGOTO	10%	0,00%
	PERDAS	54%	56,00%

Tabela 213 – Atendimento das Metas – Umbaúba

Ano	Água	Esgoto	Perdas
2022	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada
2023	Atendimento parcial	Meta não alcançada	Meta não alcançada

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

No tocante às metas de universalização do abastecimento de água, verificou - se um atendimento total em 56,1% dos resultados analisados atendimento parcial (urbano ou rural) em 40,2%, e não atendimento em 3,7%.

Para o serviço de esgotamento sanitário, observou-se atendimento total em 53% dos exercícios analisados, atendimento parcial em 7,3% e não atendimento em 39,6%.

Quanto às perdas de água na distribuição, constatou-se atendimento total das metas em 50,6% das análises e não atendimento em 49,4%.

7. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Agrese permanecerá exigindo da Prestadora de Serviços implementação e execução de planos de redução de perdas em todos os municípios atendidos, por se tratar de medida essencial à eficiência operacional e ao uso sustentável dos recursos hídricos. Esse esforço está alinhado às políticas públicas de universalização e sustentabilidade do setor, visando garantir a operação econômica eficiente e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Aracaju, 05 de agosto de 2025.

José Wellington Corrêa Leite

Diretor da Câmara Técnica de Saneamento

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Michael Angel Santos Arcieri

Diretor Técnico

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE